











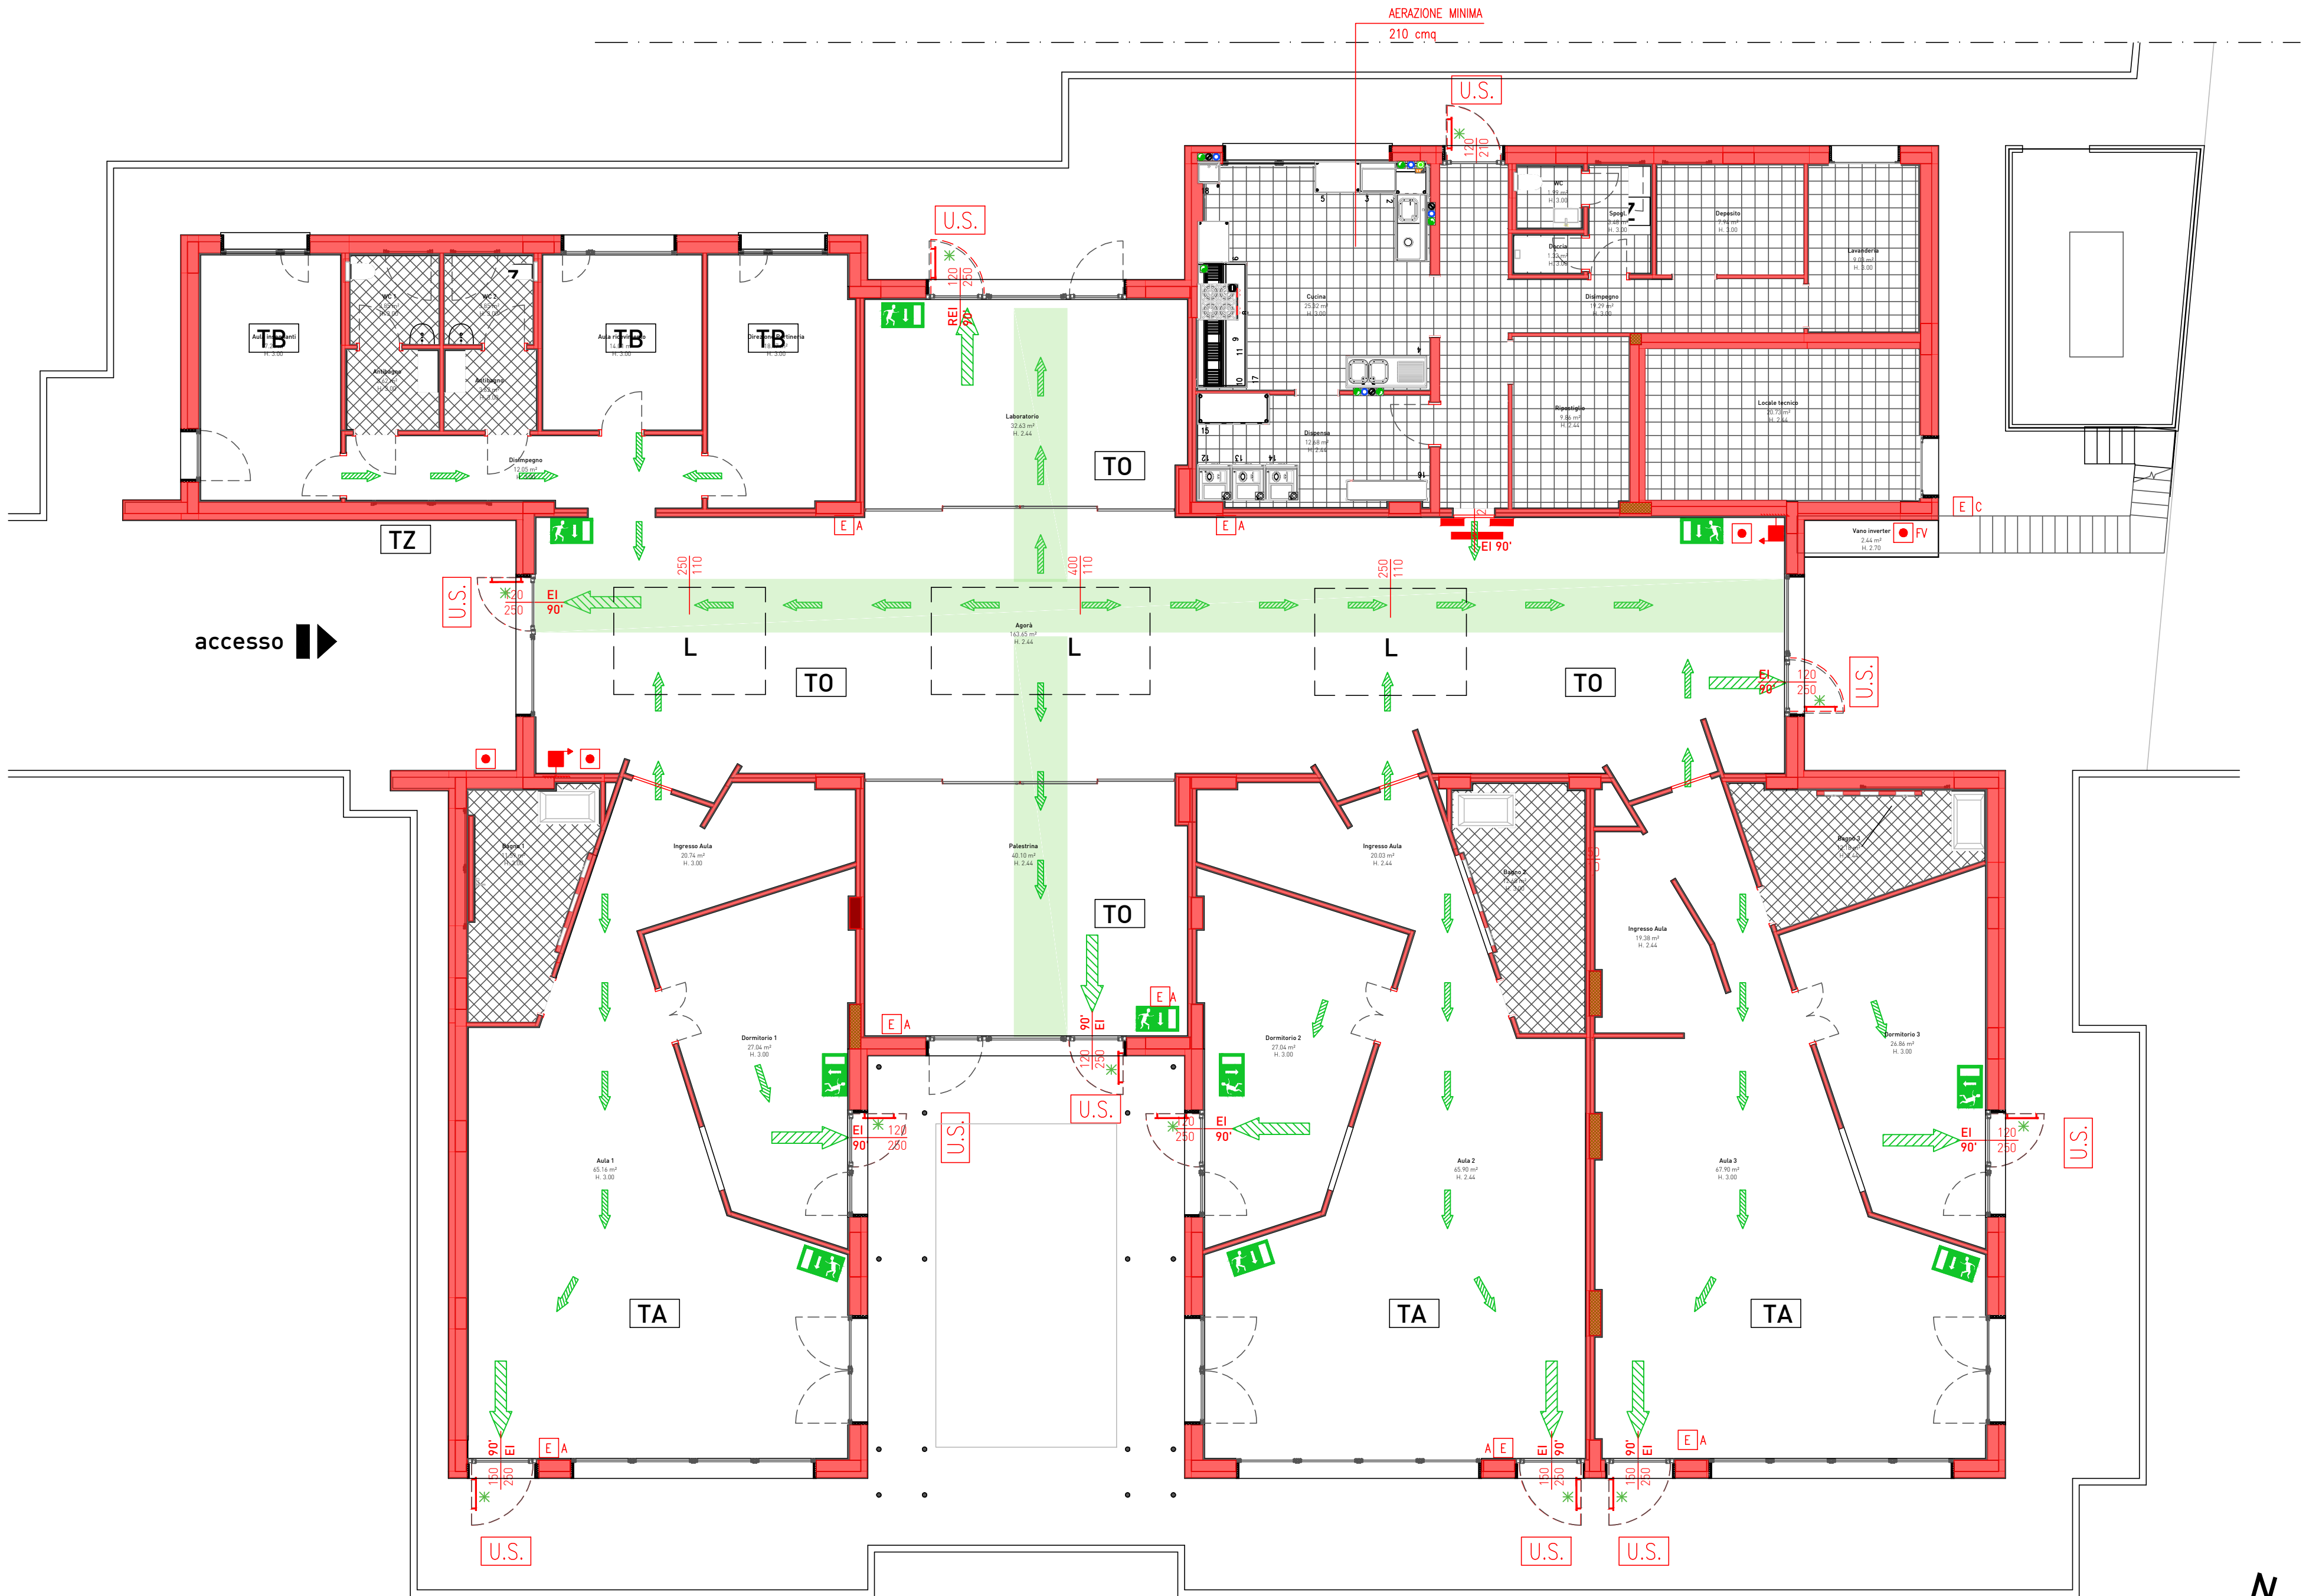













- LEGENDA
- COMPARTO 01\_ superficie 730 mq
  - COMPARTO 02\_ superficie 100 mq
  - COMPARTO 03\_ superficie 23 mq

PLANIMETRIA GENERALE PIANO TERRA COMPARTIMENTI  
scala 1:200



PIANTA PIANO TERRA  
scala 1:100

LEGENDA SIMBOLI PREVENZIONE INCENDI			
	Percorso di uscita orizzontale		Pulsante di sgancio impianto elettrico
	Percorso di uscita verso il basso		Valvola intercettazione combustibile
	Percorso di uscita verso l'alto		Rivelatore di incendio
	Porta EI 90'		Rivelatore di fumo in controsoffitto
	Porta con maniglione antipanico - uscita di sicurezza		Ripetitore di segnale rivelatore di fumo in controsoffitto
	Indicazione uscita di sicurezza		Pannello ottico-acustico rivelazione fumi
	Estintore portatile		Camino shunt REI120 superficie non inferiore a 0.1 mq
	Idrante su nastro UNI 25		Larghezza utile di passaggio netto
	Idrante a muro UNI 45		maniglione antipanico
	Attacco per autopompa		Pareti e strutture EI/REI90
	Idrante soprasuola UNI70		ESTINTORI A/F
	Centrale rilevazione incendi		Accessibilità ai mezzi dei V.F.
	Apparecchio per illuminazione di sicurezza autoalimentato o sotto circuito di sicurezza		Infissi perimetrali che si dovranno aprire in caso di allarme incendio
	Pulsante di segnalazione manuale allarme antincendio		Infissi in copertura ad apertura automatica in caso di allarme incendio
	Pannello sganci e segnalazioni		percorso libero da ostacoli
	Impianto di allarme a diffusione sonora con autoparlanti		

LEGENDA CLASSIFICAZIONI

- HA** in relazione alla massima quota dei piani HA = h ≤ 12 m
  - TA** aree destinate principalmente alla presenza di bambini
  - TB** aree destinate ad uffici o servizi
  - TC** aree destinate al confezionamento dei posti nel caso vi sia la presenza di impianti a gas
  - TO** aree destinate a spazi comuni
  - TM<sub>i</sub>** locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito con carico di incendio specifico qf>300MJ/mq
  - TZ** altre aree
  - L** lucernari verticali
- nota:** l'illuminazione di emergenza esteso fino alla Via pubblica

LEGENDA ESTINTORI

- E A** fuochi di materiali solidi
- E B** fuochi di materiali liquidi o solidi liquefacibili
- E C** fuochi di gas
- E F** fuochi di cottura

Città di Sesto Calende

INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Progetto Definitivo / Esecutivo

DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DI  
ASILO NIDO COMUNALE "IL PICCOLO PRINCIPE"  
Via Locatelli, Sesto Calende (VA)

Impresa Affidataria:

**TRABANO** S.r.l.  
COSTRUZIONI EDILI  
Impresa Trabano S.r.l. - Via dell'Industria 5 - Venegono Inferiore (VA)

Progettisti ATP:

Capogruppo:

ing. Alberto Mazzucchelli  
Ord. Ingegn. Prov. Varese n°1625  
SIA n°160796  
Via Europa 54, Morazzone (VA) - Passaggio Duomo 2 Milano (MI) - Tel 0332/707777 - www.mpm.it - info@mpm.it

arch. Roberto Pozzi  
Ordine degli Architetti della  
Provincia di Varese n°1017  
Via Galliani 66/ter  
Casale Litta (VA)

arch. Maurizio Mazzucchelli  
Ord. Arch. Prov. Varese n°1213  
Consulente CasaClima ID 090175  
Via Carnia 134  
Varese (VA)

Co - progettisti:

ing. Luca Santarelli  
Via Galliani 66/ter  
Casale Litta (VA)

ing. Roberto Bottelli  
Via Galliani 66/ter  
Casale Litta (VA)

ing. Davide Lodi Rizzini  
Via Papa Giovanni XXIII 8  
Capiago Intimiano (CO)

ing. Pasquale Iommazzo  
Via Carnia 134  
Varese (VA)

Giovane Professionista:

ing. Simone Cattaneo  
Via Marconi 36  
Azzate (VA)

Collaboratori:

arch. Silvana Garegnani  
arch. Giacomo Mazzucchelli  
arch. Gianluca Buzzi

ing. Marco Lanfranconi  
ing. Gabriele Zampini  
ing. Giorgio Parpinel

tavola nr.	PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI PIANTA PIANO TERRA E COMPARTIMENTI		
commessa	1385.02	scala	1:100
aggiornamento	data aggiornamento	data	15/11/2023
		approvato il	