

LEGENDA

- CAI

TOA

PAI

F

RG

F_{CS}
- CENTRALINA RIVELAZIONE FUMI (IRAI) ALIMENTATA DA GRUPPO BATTERIE ESTERNO A 24Vcc

TARGA OTTICO/ACUSTICA DI SEGNALEZIONE ALLARME ANTINCENDIO

PULSANTE DI EMERGENZA ALLARME ANTINCENDIO

RIVELATORE FUMO

RIVELATORE GAS METANO

RIVELATORE FUMO INSTALLATO IN CONTROSOFFITTO

- TV

AI

EVG
- RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO


SIRENA DA ESTERNO (IP65)

TRASPONDER


ELETTROVALVOLE DI INTERCETTAZIONE GAS NEL CASO DI ALLARME INCENDIO

-
- Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E4, nastro separatore in poliestere, filo di drenaggio in rame stagnato 0,5 mmq, schermo con nastro in alluminio/poliestere, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50363-0, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2x1,5 mmq.

Cavo antincendio schermato FTG18OM1 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 90 secondo norma CEI EN 50200: 2x1,5 mmq.

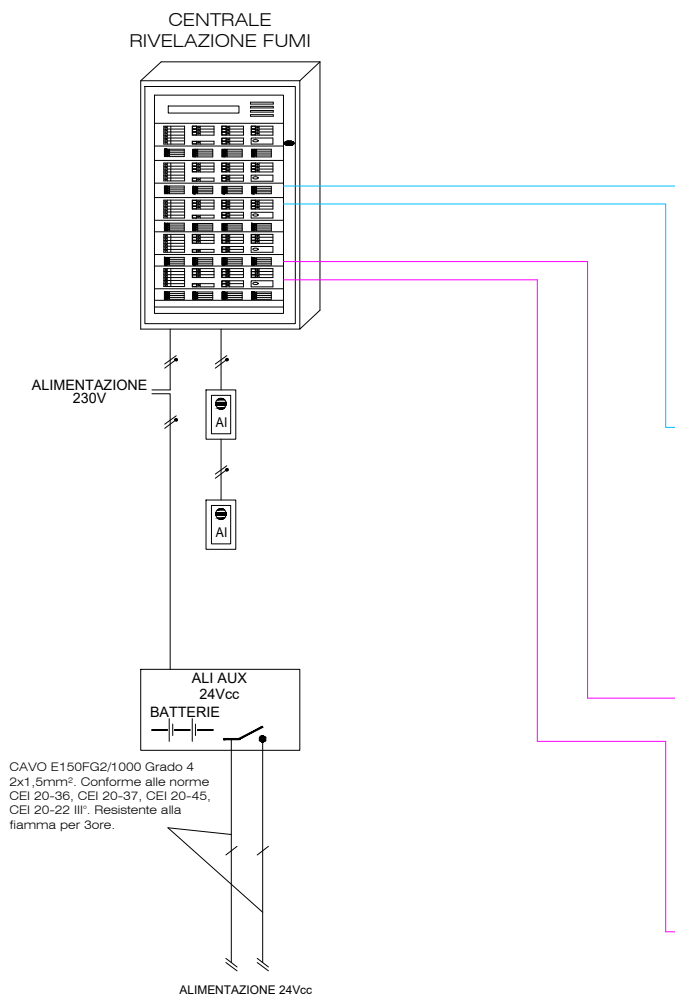

LOOP 1

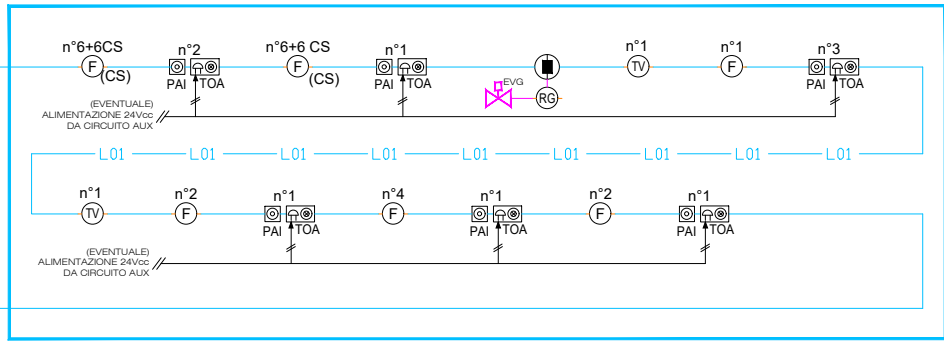

LOOP 2

