


LEGENDA CLIMATIZZAZIONE

Dimensioni	RETE ESTRAZIONE ARIA VIZIATA Canale Metallico - Comprensive di staffaggi ed accessori
Dimensioni	RETE IMMISSIONE ARIA ESTERNA Canale Metallico - Comprensive di staffaggi ed accessori
Dimensioni	RETE MANDATA CLIMATIZZAZIONE Canale Metallico Colibentato - Comprensive di staffaggi ed accessori
Dimensioni	RETE RIPRESA CLIMATIZZAZIONE Canale Metallico Colibentato - Comprensive di staffaggi ed accessori
Dimensioni	TUBAZIONE FLESSIBILE CON MOLLA ANTICHIACCIAMENTO Comprensive di accessori - Lunghezza Massima 1,50 m
	DIFUSORI CIRCOLARI A LANCIO VARIABILE CON PALE REGOLABILI PROVVISTI DI SERVOMOTORE E SERRANDA DI TARATURA
	VALVOLA DI ESTRAZIONE IN MATERIALE PLASTICO PER POSA IN CONTROSOFFITTO Comprensive di accessori
	SERRANDA DI REGOLAZIONE MANUALE PER CANALI CIRCOLARI Comprensive di accessori
	REGOLAZIONE - Sonda di temperatura ambiente

NOTE:
1. Valido solo per impianti meccanici
2. Misure e dimensioni da verificare a cura dell'installatore
3. Prevedere valvole di sfogo aria in tutti i punti alti e rubinetti di svuotamento nei punti bassi
4. Prevedere sifoni per tutte le tubazioni condense
5. Prevedere idonei sistemi antivibranti per la posa di tutte le apparecchiature con parti in movimento
6. Prevedere idonei antivibranti per il collegamento di canali
7. Prevedere idonee tubazioni antivibranti per connessione con apparecchiature con parti in movimento
8. Prevedere botole di ispezione per la manutenzione dei macchinari all'interno di controsoffitti

DETTAGLI CANALI

W	0-200	201-300	301-400	>400
A	75	100	125	150

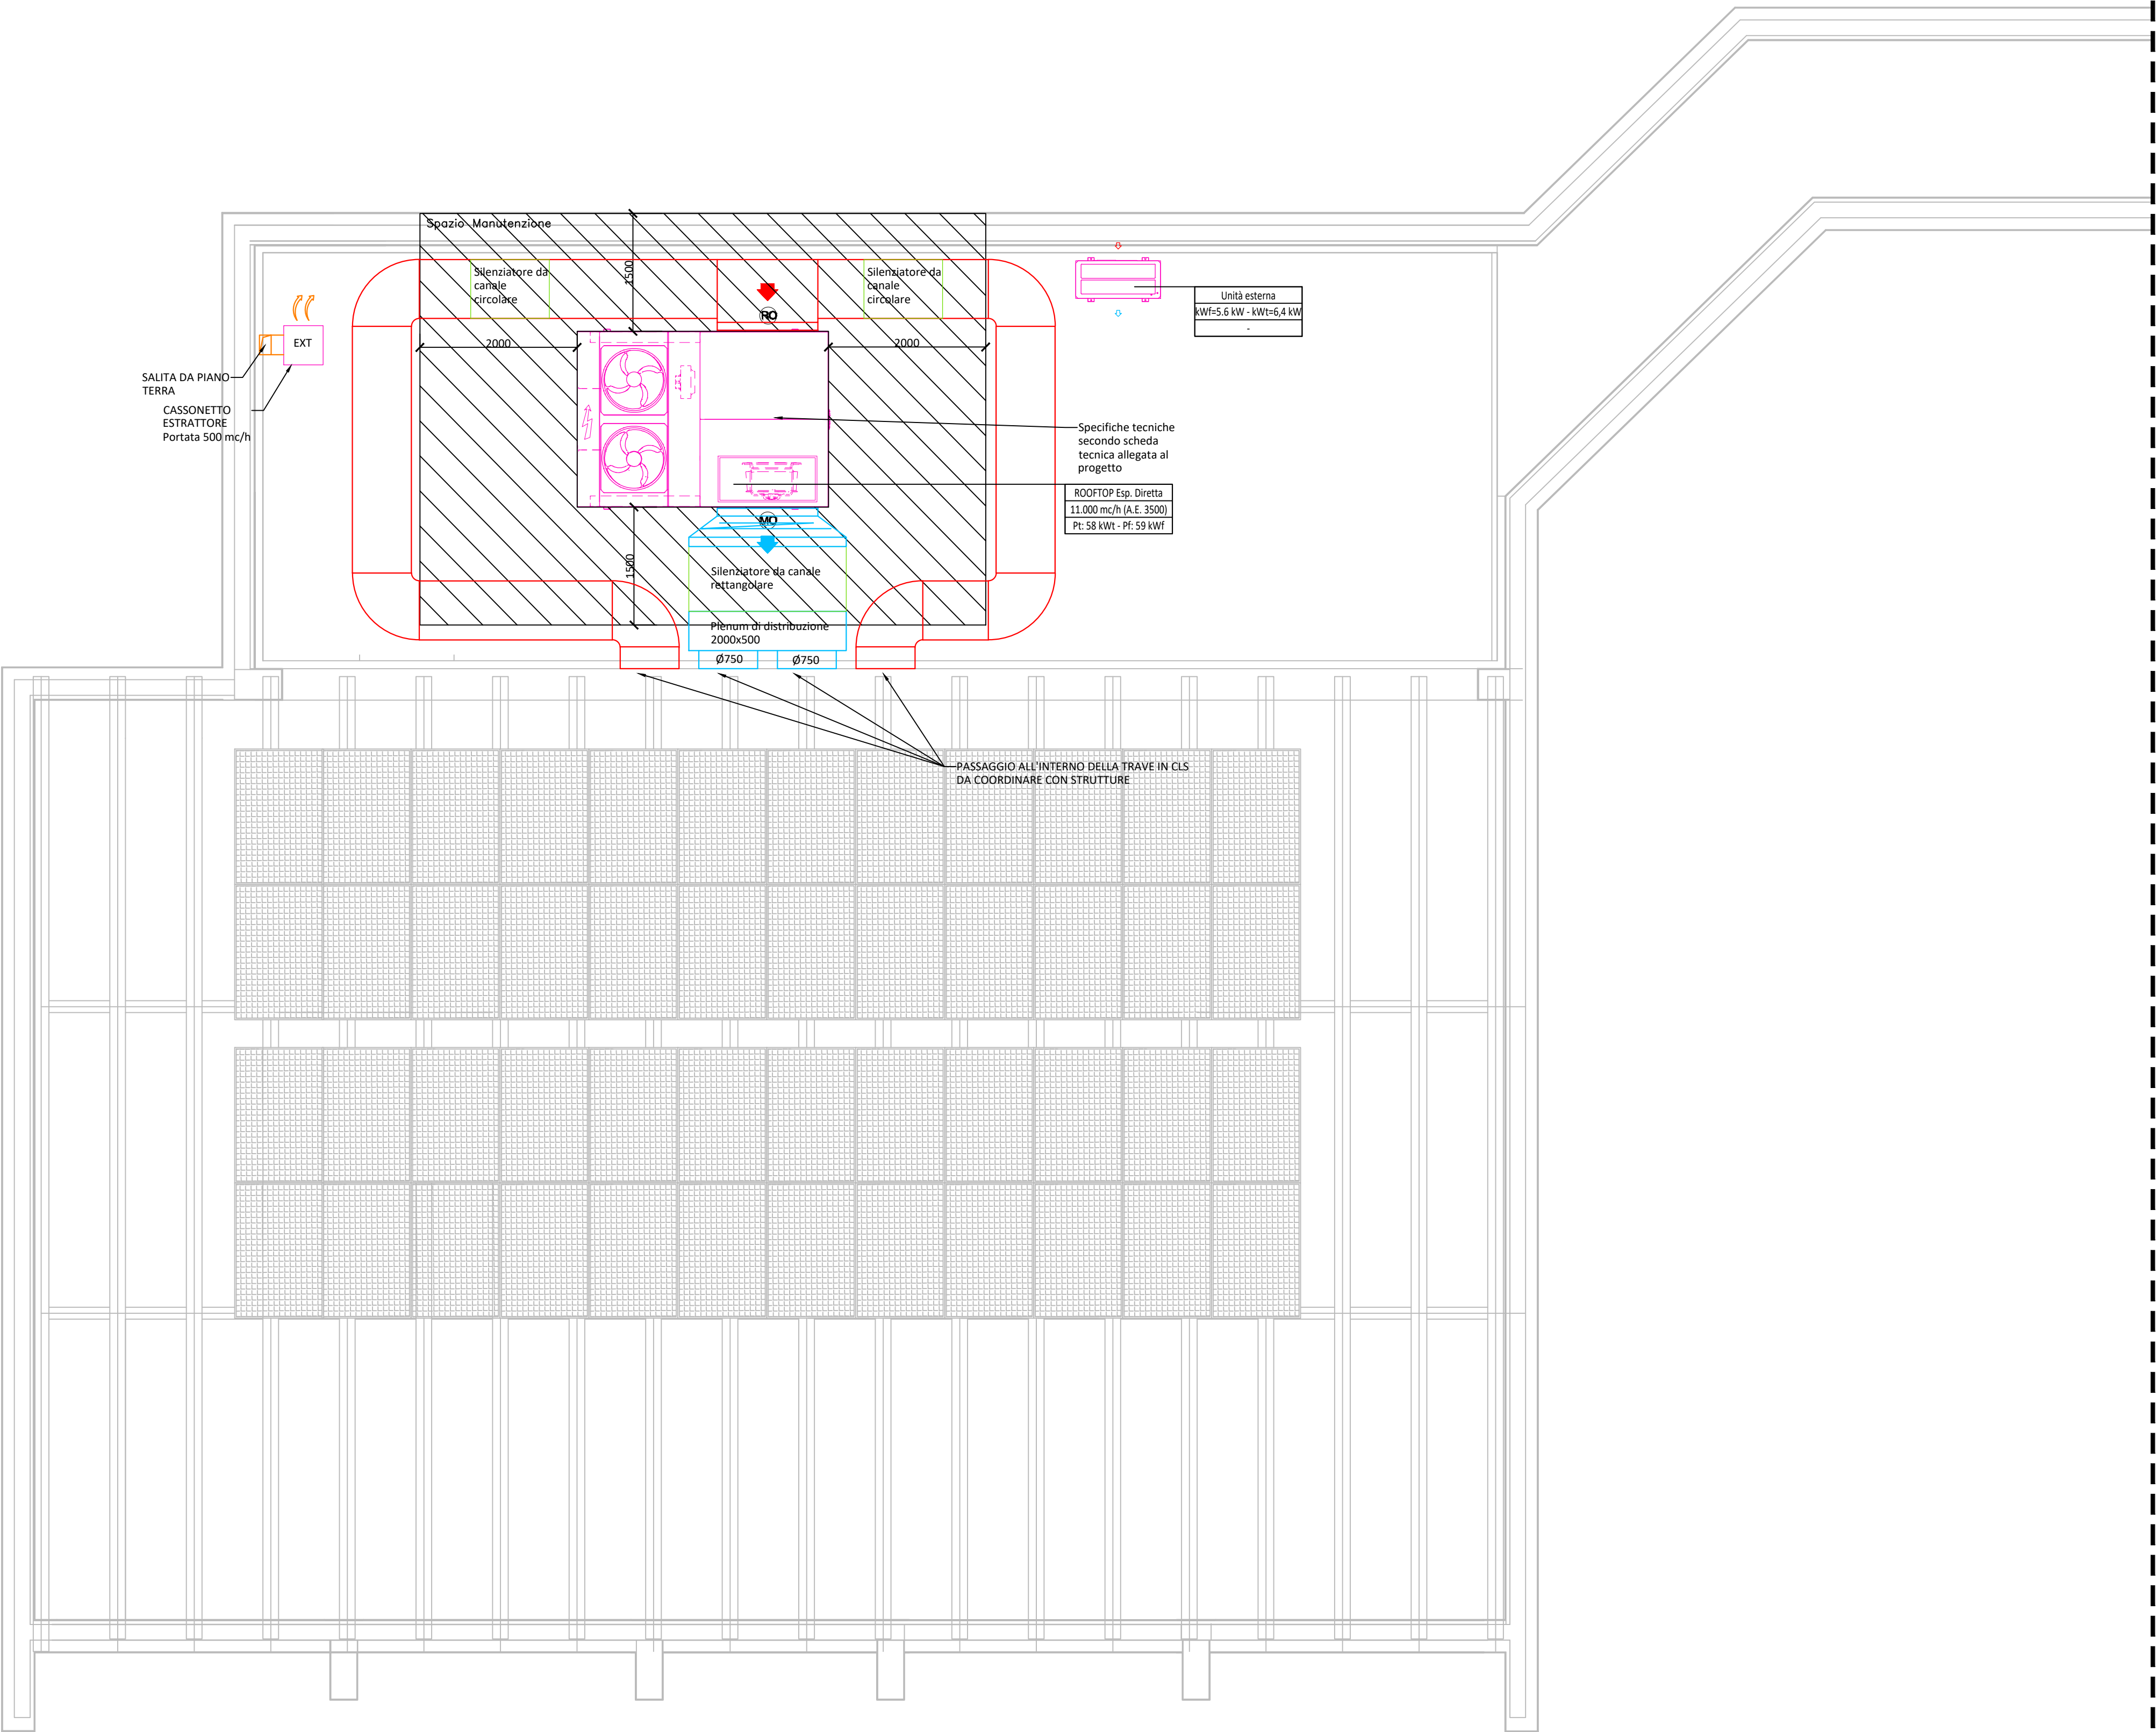

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - PIANO COPERTURA

SAIND INGEGNERIA

Piacenza - Via Roso, 132 S.Nicolò, Rottofreno - Milano - P.le Giulio Cesare, 9
Roma - Viale dell'Umanesimo, 308 - T. 0523.76.98.98 - www.saind.it - saind@saind.it

Committente / Identificativo progetto: _____

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI CUP I85E22000400006

COMUNE DI SESTO CALENDE
Piazza Cesare da Sesto, 1 21018 Sesto Calende (VA)

Nome documento: IMPIANTO MECCANICO DI CLIMATIZZAZIONE PIANO COPERTURA

rev.	data	eseg.	verif.	appr.	SCALA	N° DISEGNO	TAVOLA	N° FOGLI
0	06/06/2023	M.B.	DeG	F.N.	1:50	8792 PFTE 302	302	1 di 1
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-				