
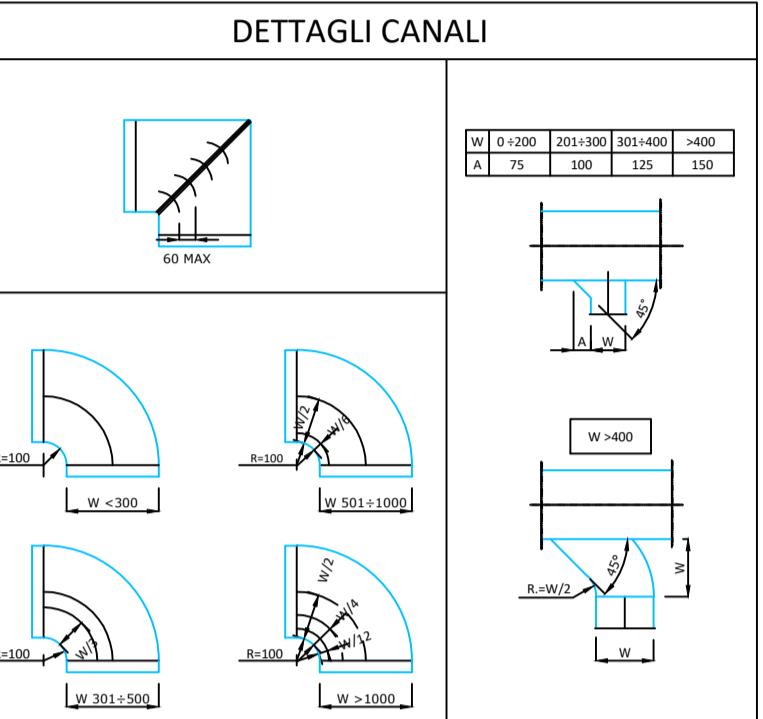


LEGENDA CLIMATIZZAZIONE	
Dimensioni	RETE ESTRAZIONE ARIA VIZIATA Canale Metallico - Comprensivo di staffagi ed accessori
Dimensioni	RETE IMMISSIONE ARIA ESTERNA Canale Metallico - Comprensivo di staffagi ed accessori
Dimensioni	RETE MANDATA CLIMATIZZAZIONE Canale Metallico Cobertato - Comprensivo di staffagi ed accessori
Dimensioni	RETE RIPRESA CLIMATIZZAZIONE Canale Metallico Cobertato - Comprensivo di staffagi ed accessori
	TUBAZIONE FLESSIBILE CON MOLLA ANTISCHIACCIAMENTO Comprensiva di accessori - Lunghezza Massima 1,50 m
	DIFUSORI CIRCOLARI A LANCIO VARIABLE CON PALE REGOLABILI PROVVISORI DI SERVOMOTORE E SERRANDA DI TANATURA
	VALVOLA DI ESTRAZIONE IN MATERIALE PLASTICO PER POSA IN CONTROSOFFITTO Comprensiva di accessori
SR	SERRANDA DI REGOLAZIONE MANUALE PER CANALI CIRCOLARI Comprensiva di accessori
TA	REGOLAZIONE - Sonda di temperatura ambiente

NOTE:

1. Valido solo per impianti meccanici
2. Misure e dimensioni da verificare a cura dell'installatore
3. Prevedere idonei sistemi antivibranti e rubinetti di svuotamento nei punti bassi
4. Prevedere sifoni per tutte le tubazioni condizionate
5. Prevedere idonei sistemi antivibranti per la posa di tutte le apparecchiature con parti in movimento
6. Prevedere idonei antivibranti per il collegamento di canali
7. Prevedere idonee tubazioni antivibranti per connessione con apparecchiature con parti in movimento
8. Prevedere sonde di posizione per la manutenzione dei macchinari all'interno di controsoffitti

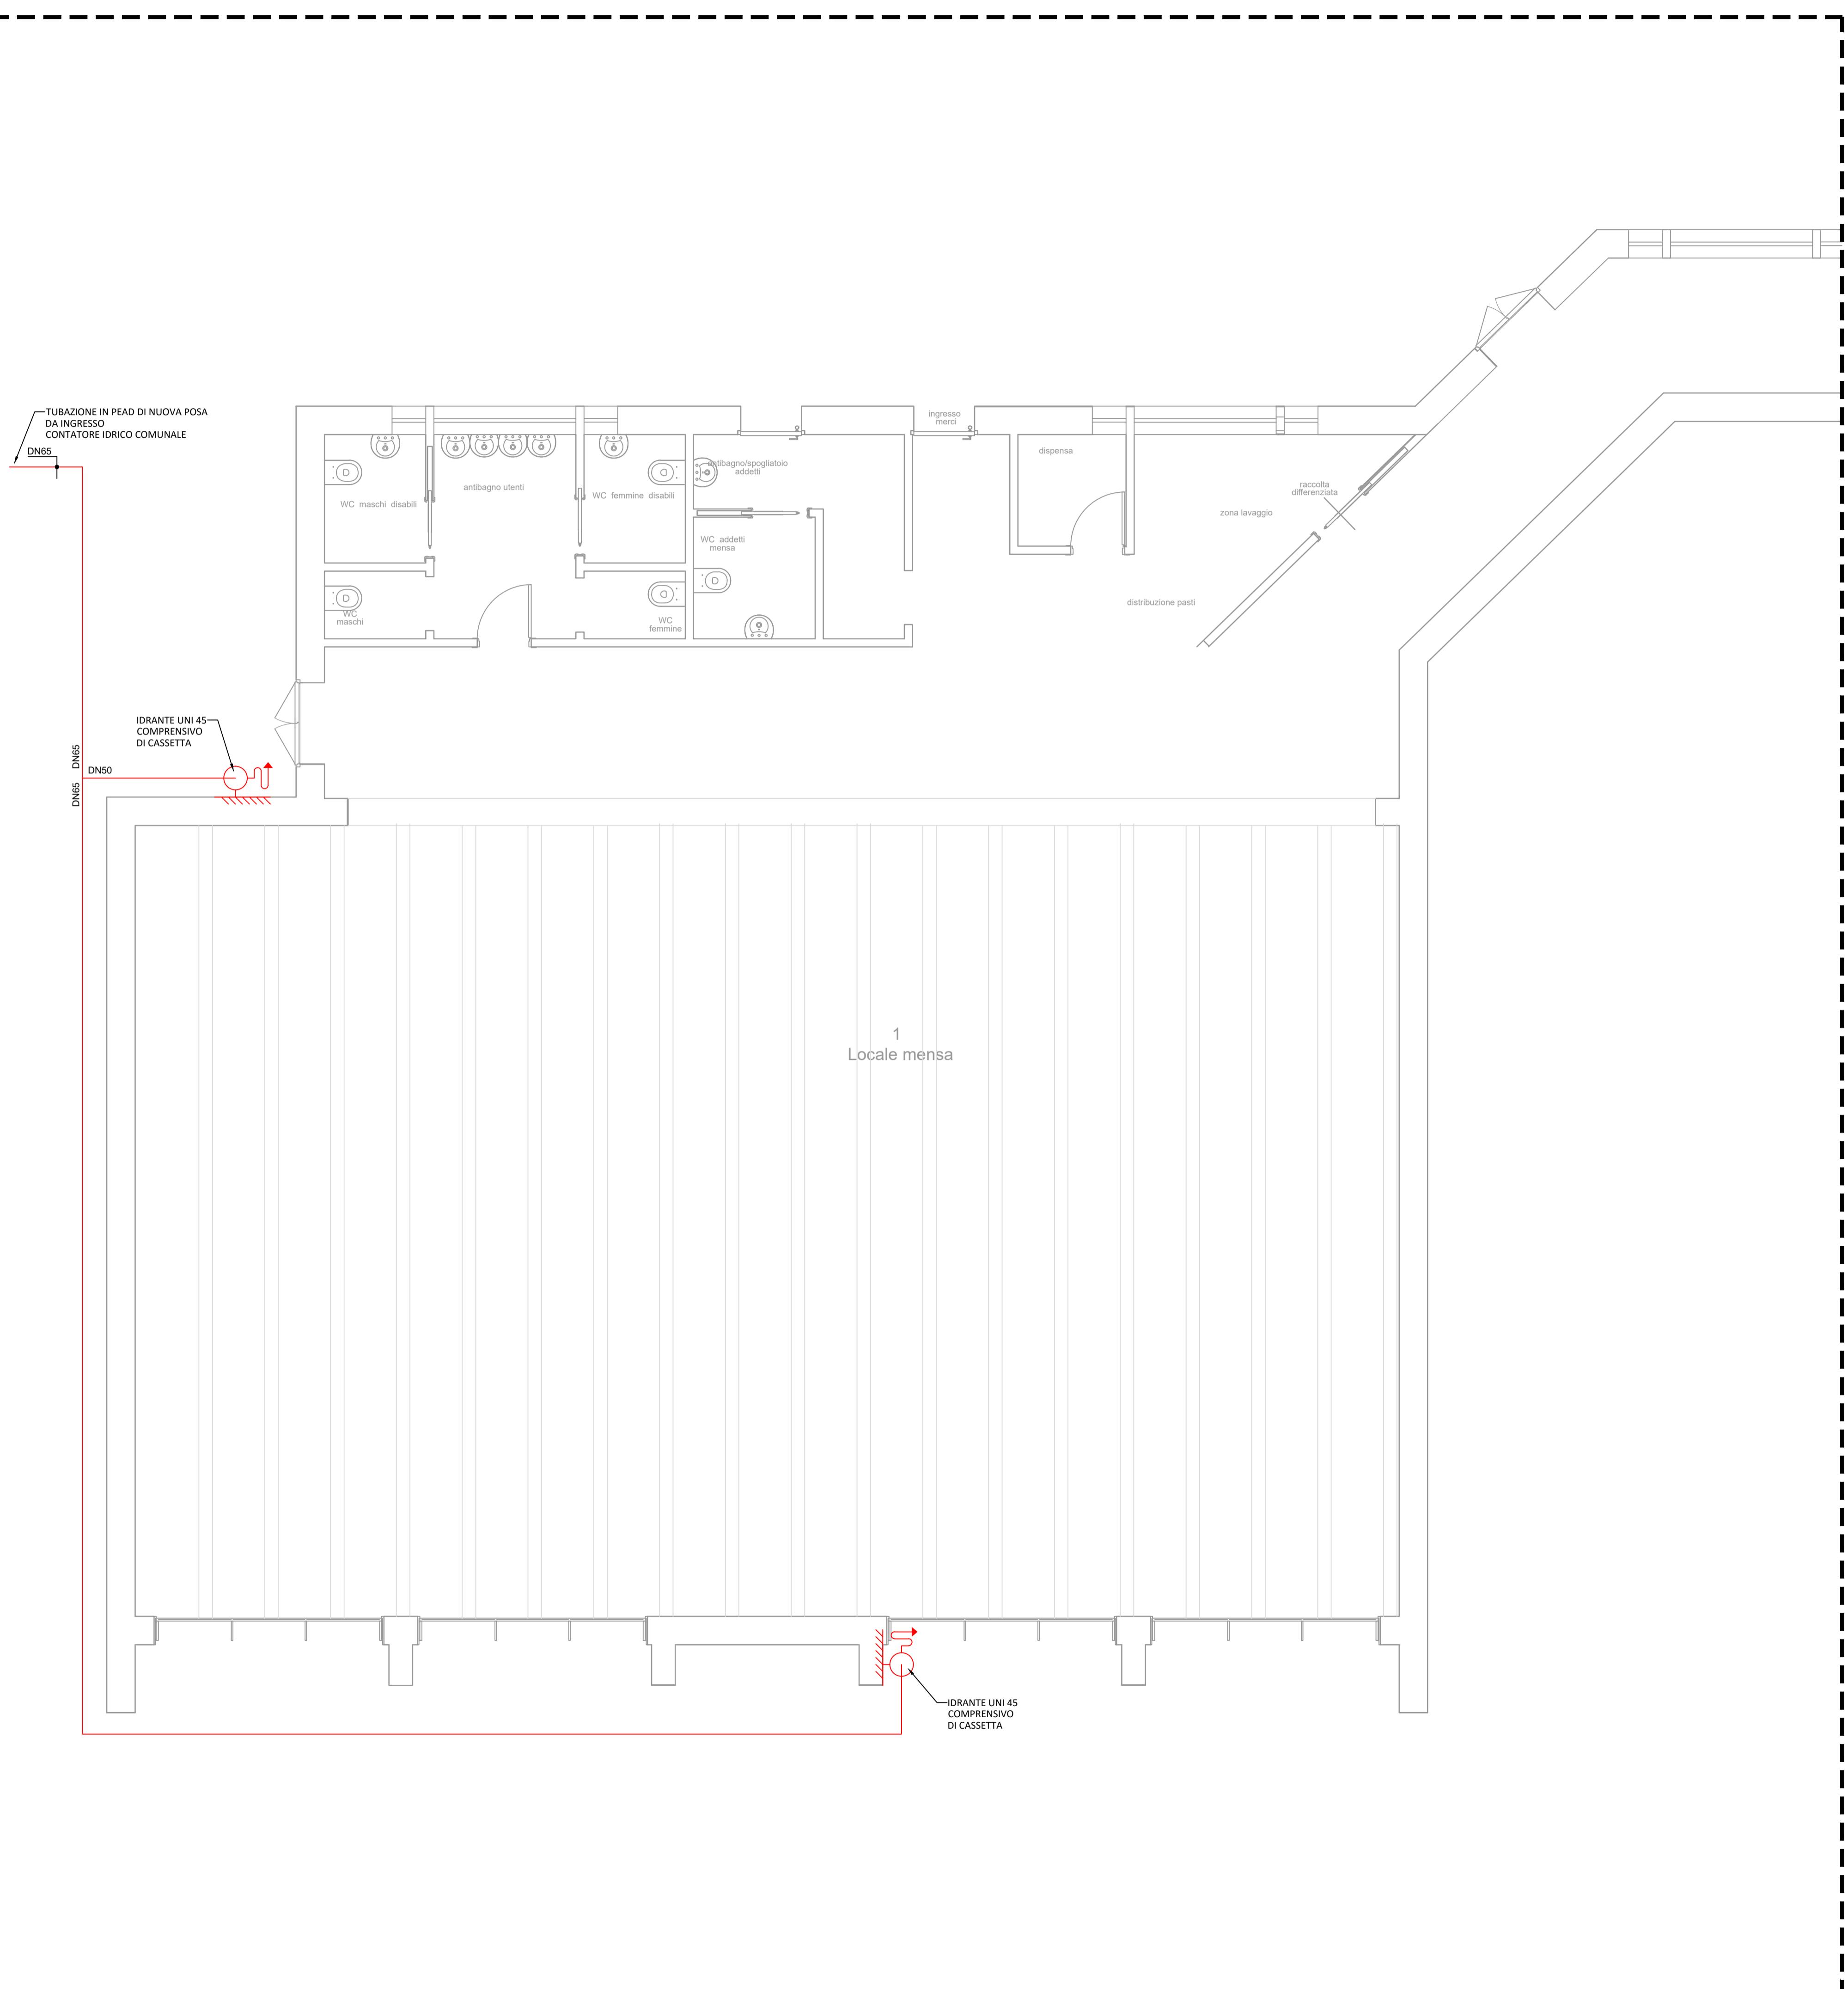

SAIND INGEGNERIA

Piacenza - Via Roso, 132 S.Nicolo, Rottifreno - Milano - P.le Giulio Cesare, 9
Roma - Viale dell'Umanesimo, 308 - T. 0523.76.98.98 - www.saind.it - saind@saind.it

Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI CUP I85E2200400006

Committente / Identificativo progetto:	Nome documento:
COMUNE DI SESTO CALENDE	IMPIANTO MECCANICO IDRANTI PIANO TERRA
Piazza Cesare da Sesto, 1 21018 Sesto Calende (VA)	SCALA
	N° DISEGNO
	TAVOLA
	N° FOGLI
rev. 0 06/06/2023 M.B. DeG F.N.	1:50
- - - - -	8792 PFTE 305
- - - - -	305
- - - - -	1 di 1